


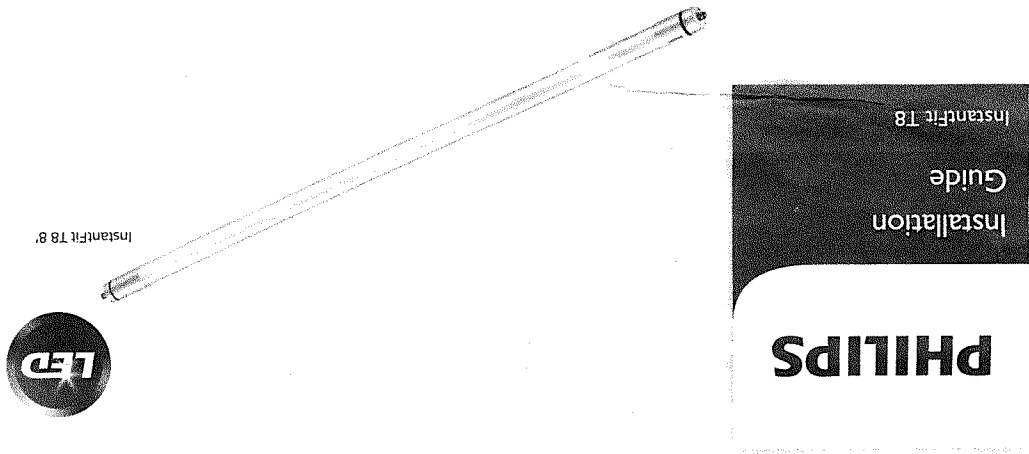


The Installation Guide contains important information and notes regarding the installation and operation of the InstantFit T8 lamps. Please note the important points below:

- Product is not dimmable.
- Not compatible with luminaires that use a remote starter.
- Modifications to the product void the warranty.
- Suitable to replace T8 and T12 fluorescent lamps as specified on the product label.
- Must be installed with instant-start ballast which is listed in Philips TLED T8 FA8 compatible ballast list.
- Please refer to www.philips.com/instantfit for latest ballast compatibility guide.

- Le produit n'est pas gradable et ne peut être utilisé avec un gradateur.
- N'est pas compatible avec les luminaires qui utilisent un starter séparé.
- Les modifications au produit annulent la garantie.
- Convient pour remplacer les lampes fluorescentes T8 and T12 comme le précise l'étiquette du produit.
- L'installation exige un ballast à allumage instantané répertorié dans la liste des ballasts compatibles avec les lampes TLED T8 FA8 Philips.
- Pour accéder au guide le plus récent sur la compatibilité des ballasts, veuillez visiter le site www.philips.com/instantfit.

See reverse side for installation instructions.
Pour accéder aux instructions d'installation, se reporter au verso.

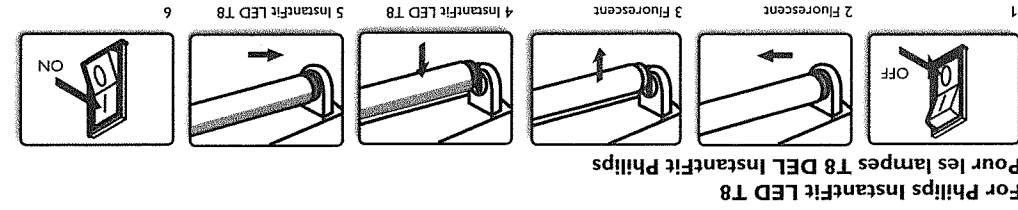

Philips InstantFit LED T8 Lamps

- Instructions
1. Switch-off power to the luminaire.
 2. Remove diffuser (if applicable).
 3. Remove the existing fluorescent lamps from the luminaire.
- Note: Verify the fluorescent tube type is listed on the label of the Philips InstantFit LED T8 lamp.
 4. Install the Philips InstantFit LED T8 lamp (one for each fluorescent lamp removed. Ensure pins are firmly seated in the lamp holders.)
5. Ensure the spacer ring is pasted on the lamp end cap, both sides.
 6. Switch on power to the luminaire.
6. Allumer l'interrupteur du luminaire.
1. Couper l'alimentation du luminaire.
 2. Retirer le diffuseur (si inclus).
 3. Retirer les lampes fluorescentes existantes du luminaire.
- Note : S'assurer que le type de tube fluorescent remplacé correspond à celui indiqué sur l'étiquette de la lampe T8 DEL InstantFit Philips.
 4. Installer la lampe T8 DEL InstantFit Philips (remplacer chaque lampe fluorescente retirée, vous assurer que les broches sont bien insérées dans les douilles).
 5. S'assurer d'apposer une bague-entretoise en silicone à chaque extrémité de la lampe.
 6. Allumer l'interrupteur du luminaire.

CAUTION - IF THE LAMP OR LUMINAIRE EXHIBITS UNDESIRABLE OPERATION (BUZZING, FLICKERING, ETC.), IMMEDIATELY TURN OFF POWER, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT THE MANUFACTURER

CAUTION - RISK OF FIRE. DO NOT INSTALL IN A PRE-HEAT LUMINAIRE

THIS LAMP ONLY OPERATES ON ELECTRONIC BALLASTS. IF LAMP DOES NOT LIGHT WHEN THE LUMINAIRE IS ENERGIZED, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT LAMP MANUFACTURER OR QUALIFIED ELECTRICIAN

ATTENTION - SI LA LAMPE OU LE LUMINAIRE MONTRE DES SIGNES D'OPERATION INDÉSIRABLE (BRUIT, VIBRATION, CLIGNOTEMENT, ETC.), ALORS COUPER IMMÉDIATEMENT LE COURANT ET ENLEVER LA LAMPE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ENTRER EN CONTACT AVEC LE FABRICANT

ATTENTION - RISQUE DE FEU. N'INSTALLEZ PAS CETTE LAMPE DANS UN APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE PRÉCHAUFFAGE

CETTE LAMPE OPÈRE SEULEMENT AVEC LE BALLAST ÉLECTRONIQUE. SI LA LAMPE NE S'ALLUME PAS QUAND L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ACTIVE, ENLEVEZ LA LAMPE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ET CONTACTEZ LE FABRICANT DE LA LAMPE OU UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

CAUTION - RISK OF FIRE. PERFORM A VISUAL INSPECTION TO ENSURE LAMP HOLDERS ARE NOT DAMAGED OR LOOSE. IF DAMAGED, CORRODED, CHIPPED, OR LOOSE, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN FOR PROPER REPLACEMENT.

THIS PRODUCT MAY CAUSE INTERFERENCE TO RADIO EQUIPMENT AND SHOULD NOT BE IN STALLED NEAR MARITIME SAFETY COMMUNICATIONS EQUIPMENT OR OTHER CRITICAL NAVIGATION OR COMMUNICATION EQUIPMENT OPERATING BETWEEN 0.45 - 30 MHz.

LAMPS MUST BE OPERATED WITHIN AN AMBIENT TEMPERATURE OF -4F (-20C) AND 113F (45C) TO ENSURE UL COMPLIANCE.

THIS CLASS A digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS or NOT FOR EMERGENCY LIGHTING.

CE PRODUIT EST SUSCEPTIBLE DE CAUSER DE L'INTERFÉRENCE AVEC LES ÉQUIPEMENTS RADIO ET NE DEVRAIT PAS ÊTRE INSTALLÉ PRÈS DES APPAREILS DE COMMUNICATION DE SÉCURITÉ MARITIME OU TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION OU DE LA NAVIGATION QUI FONCTIONNE À UNE BANDE ENTRE 0.45 ET 30 MHz.

AFIN D'ASSURER L'HOMOLOGATION UL, L'EXPOSITION DES DOIT ÊTRE EFFECTUÉE À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DU LUMINAIRE ENTRE -20C (-4F) ET 45C (113F).

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB 005 du Canada.

NE CONVIENT PAS AUX SORTIES DE SECOURS



Philips Lighting North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Tel. 855-486-2216
Imported by: Philips Lighting Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Tel. 800-668-9008

© Philips Lighting Holding B.V. 2018
Philips reserves the right to make changes in specifications and/or to discontinue any product at any time without notice resulting from the use of this publication.